



	Likriktare		Indikering			Detektor	Detektor	Detektor	Detektor	Detektor							
	Exempelvis		5-dioder			SM-RD-S12R	SM-RD-S12R	SM-RD-S12R	SM-RD-S12R	SM-RD-S12R							
	PS-24-1B		DT-BD-5														

Koppling med separata matningar för respektive diod

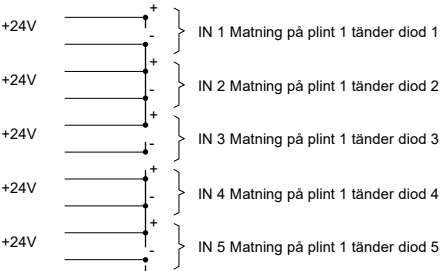

Koppling med detektorer

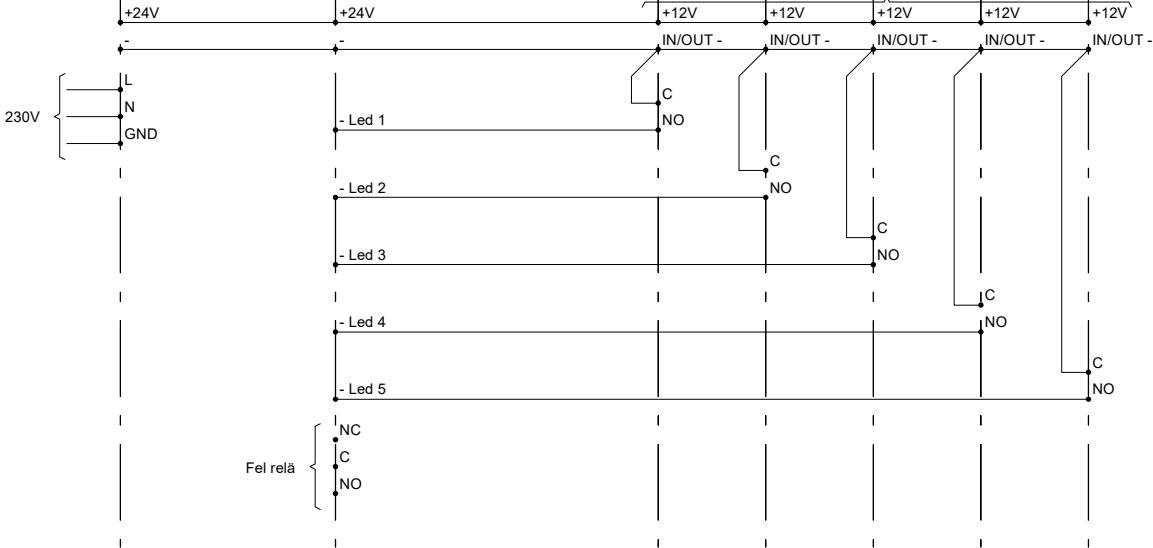

Anmärkning

Anläggningstyp

H1 Brandlarm

Ritningstyp

Förbindningsschema

Ritad/Konstr. av

RoEn

Anläggningsinnehavare

Ateco
Konstruktionshandling

Arb.Nr.

021.01

Granskad av

RoEn

Status

BYGGHANDLING

Datum & Underskrift

2025-10-24

Ändr.Datum/Sign

Ritn.Nr. (sid.)

DT-BD-5

Ändr.Bet.