



Likriktare	Distributions-	Eventuell	Eventuell	Svarsapparat	LARMDON	Nödstation	Indikeringslampa
Exempelvis	enhet	Brandlarms-	Larmsändare		Signal för		Signal för
PS-ED-EN54-24-2-7	UP-MIDI-DE	central		UP-MIDI-LP	nödställd	UP-MIDI-NS	nödställd
E6303833	E6304189			E6304241	24VDC Max 100mA	E6304242	24VDC Max 100mA

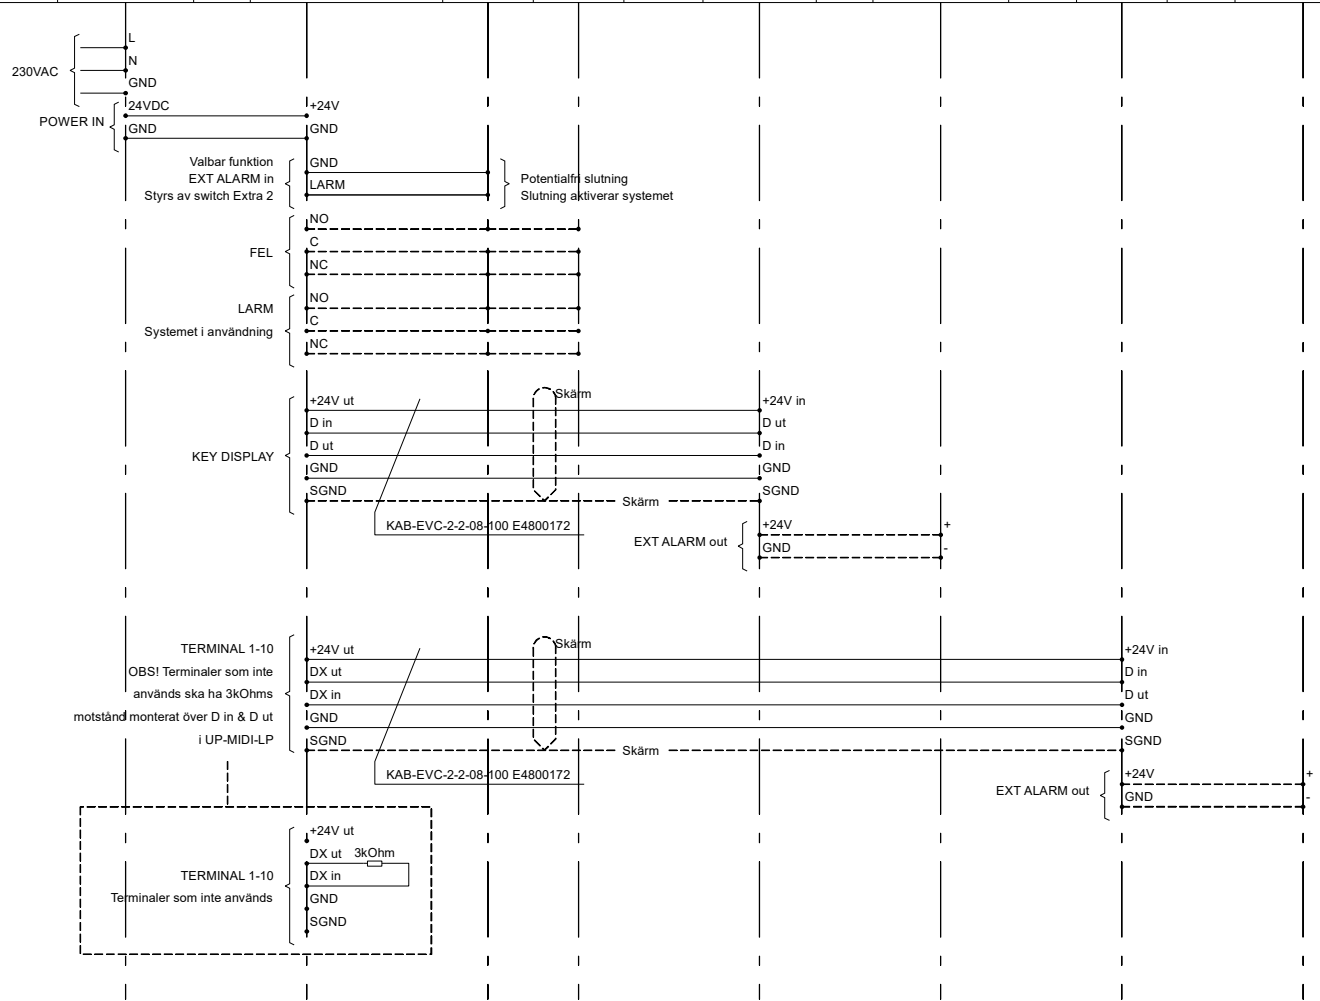

	Anmärkning	Anläggningstyp <b>H5 Nödsignal</b>	Ritningstyp <b>Förbindningsschema</b>	Ritad/Konstr. av <b>RoEn</b>
		Anläggningsinnehavare Ateco Konstruktionshandling	Arb.Nr. <b>021.01</b>	Granskad av <b>RoEn</b>
		TeleTeknisk Anläggning	Status <b>BYGGHANDLING</b>	
	Datum & Underskrift <b>2025-05-23</b>	Ändr.Datum/Sign <b>RoEn</b>	Ritn.Nr. (sid.) <b>UP-MIDI</b>	Ändr.Bet.